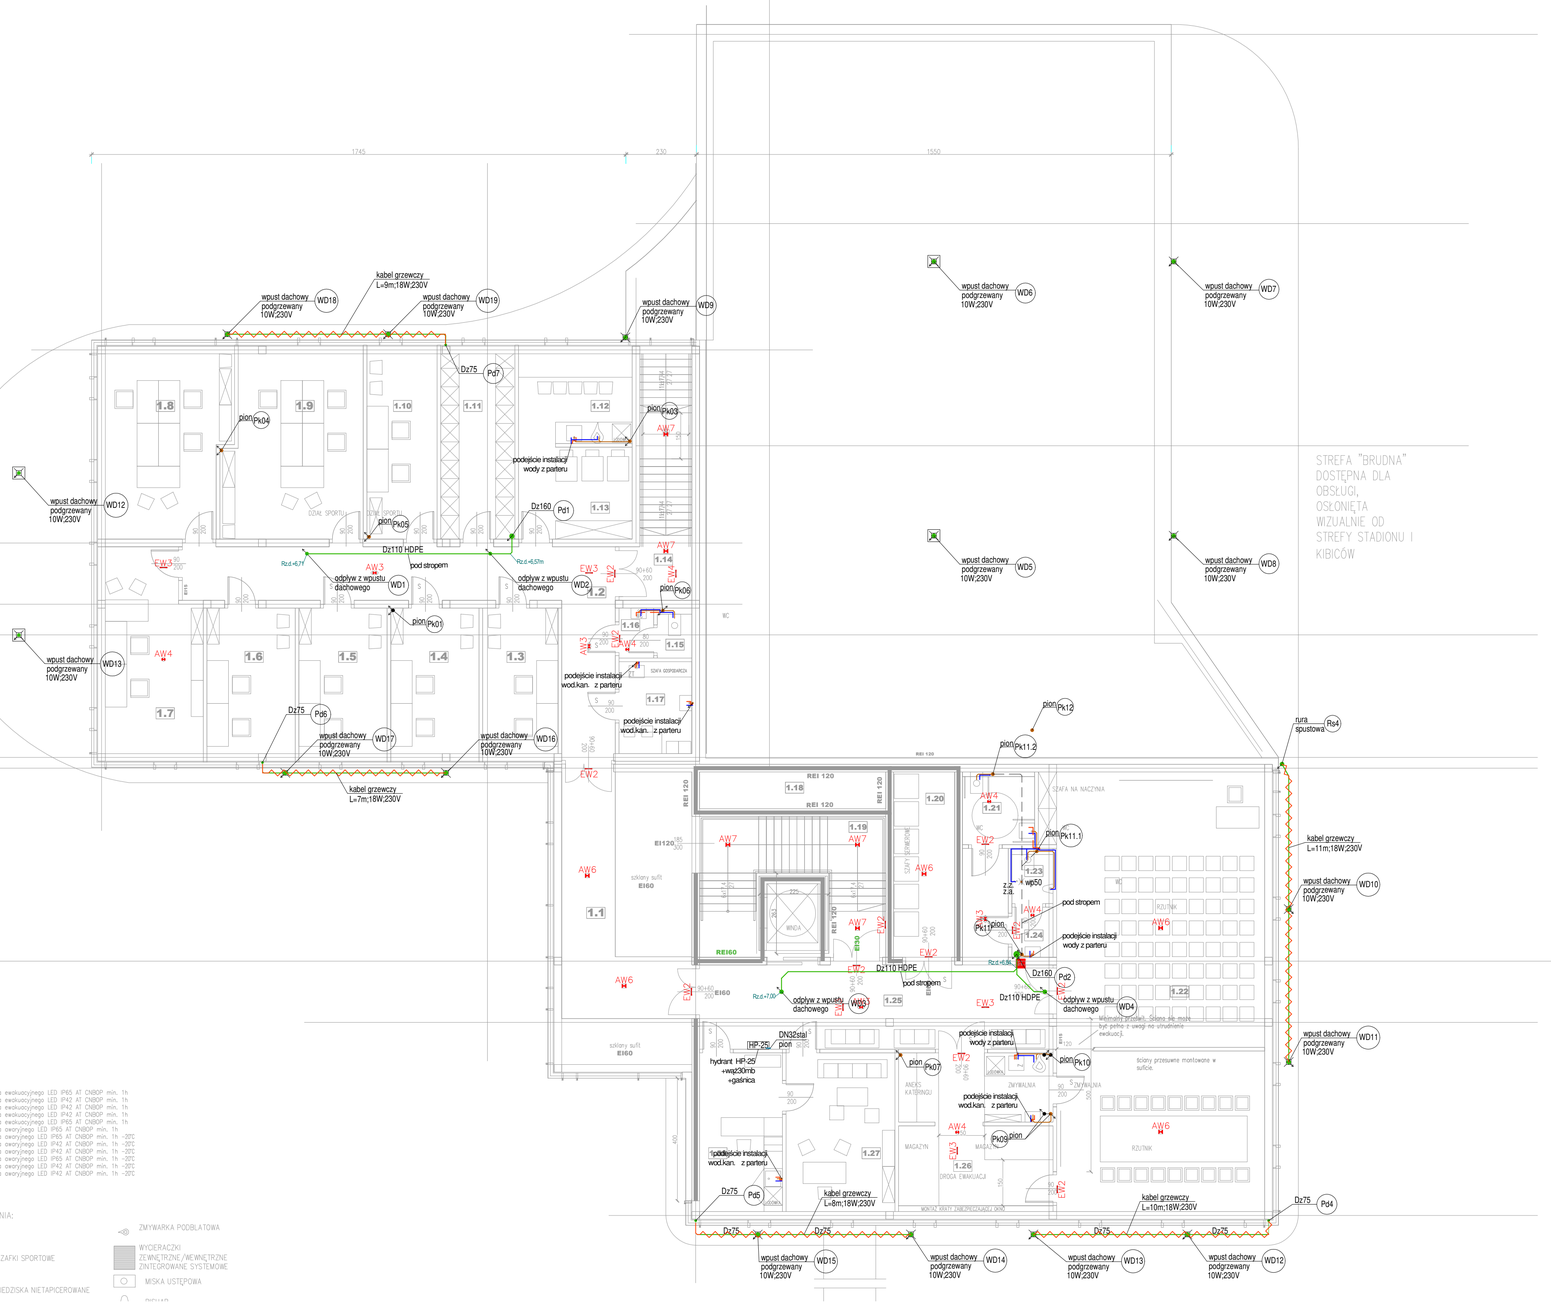

EW1 Oprawa oświetlenia ewakuacyjnego LED IP65 AT CNBOP min. 1h
EW2 Oprawa oświetlenia ewakuacyjnego LED IP42 AT CNBOP min. 1h
EW3 Oprawa oświetlenia ewakuacyjnego LED IP42 AT CNBOP min. 1h
EW4 Oprawa oświetlenia ewakuacyjnego LED IP42 AT CNBOP min. 1h
EW5 Oprawa oświetlenia ewakuacyjnego LED IP65 AT CNBOP min. 1h
AW1 Oprawa oświetlenia awaryjnego LED IP65 AT CNBOP min. 1h
AW2 Oprawa oświetlenia awaryjnego LED IP65 AT CNBOP min. 1h -20°C
AW3 Oprawa oświetlenia awaryjnego LED IP42 AT CNBOP min. 1h -20°C
AW4 Oprawa oświetlenia awaryjnego LED IP42 AT CNBOP min. 1h -20°C
AW5 Oprawa oświetlenia awaryjnego LED IP65 AT CNBOP min. 1h -20°C
AW6 Oprawa oświetlenia awaryjnego LED IP42 AT CNBOP min. 1h -20°C
AW7 Oprawa oświetlenia awaryjnego LED IP42 AT CNBOP min. 1h -20°C

LEGENDA WYPOSAŻENIA:

LEGENDA:

Pk01 Proj. pion kanalizacji sanitarnej
Pd1 Proj. pion kanalizacji deszczowej
Proj. instalacja zimnej wody
Proj. instalacja ciepłej wody użytkowej
Proj. instalacja kan. sanitarnej grawitacyjnej
Proj. instalacja kan. sanitarna- odpowietrzenie

UWAGI:

1. Dokładną lokalizację właczenia urządzen sanitarnych ustalić na montażu
2. Dokładna lokalizacja przyborów i urządzeń sanitarnych wg. proj. architektonicznego
3. Wszystkie zainstalowane urządzenia i materiały muszą posiadać odpowiednie atesty i dopuszczenia

	Funkcja	Imię i nazwisko	Nr uprawnień	Podpis
PRIMTECH Szymon Kita tel: 506-340-000 www.primtech.pl	Projektował:	mgr. inż. Łukasz Stachoń	SLK/4318/PWOS/12	
	Sprawdził:	mgr. inż. Dawid Krybus	SLK/6310/PWBS/16	
	Lokalizacja:	PRUDNIK; ULICA KOLEJOWA; DZIAŁKI: 2840/271; 1403/271; 1404/271; 1220/255; 1221/255; 2838/232; 2835/233; 998/240; 1171/243; 1173/235; 1169/243; 1175/235; 2836/235; 2837/235; 1178/235; 2839/232; 2841/271; 1222/280; 1175/235; 1178/235; 238		
	Nazwa projektu/Obiekt:	PRZEBUDOWA STADIONU MIEJSKIEGO PRZY ULICY KOLEJOWEJ W PRUDNIKU		
Inwestor: OMNA PRUDNIK UL. KOŚCIUSZKI 3 48-200 PRUDNIK	Nazwa rysunku:	BUDYNEK KLUBOWY RZUT PIĘTRA- INSTALACJA WOD.-KAN.		
	Faza proj:	PROJEKT TECH. / WYK.	Nr rysunku: IS-08	Nr egz.:
Data: październik 2022 r.	Skala:	1:100		

Korzystanie z rozwiązań technicznych zawartych w niniejszym projekcie, w zakresie praktycznego ustalenia umowy na opracowanie dokumentacji, wymaga pisemnego zezwolenia: PRIMTECH Szymon Kita

A1