LEGENDA:

- rury freonowe (zasilanie+powrót)
- skropliny
- 5.7 / +24°C / Qch=2500W — - numer pomieszczenia
- temperatura obliczeniowa
- zapotrzebowanie na chłód
- P-1 — pion klimatyzacji
- PS-1 — pion skroplin
- jednostka wewnętrzna ścienna
- jednostka wewnętrzna kasetonowa
- MIEDŹ 06.3/4Ø12.70 — średnice rurociągu cieczi/gaz
- PP Ø25 — średnice skroplin

UWAGI:
1. Należy zapewnić dostęp serwisowy do urządzeń wentylacyjnych i klimatyzacyjnych.
2. Rysunki wentylacji i klimatyzacji należy rozpatrywać razem z rysunkami branż architektoniczno- budowlanej, konstrukcyjnej, elektrycznej, sanitarnej.
3. Wszystkie wymiary sprawdzić na budowie.
4. Przed rozpoczęciem robót należy sprawdzić trasy, rzędne i wymiary pozostałych instalacji.
5. Uwagi i opisy zamieszczone w części rys. projektu stanowią integralną część niniejszego opracowania.
6. Wszystkie roboty należy wykonać zgodnie z Polskimi Normami, Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robót oraz zgodnie ze sztuką budowlaną.
7. Wszystkie przejścia przez przegrody wydzielenia pożarowego wykonać w klasie odpowiadającej odporności ogniowej danej przegrody (również w ewentualnych przegrodach p.poż. nie oznaczonych na podkładach architektonicznych).
8. Wykonać konstrukcję wsporczą pod kanały.
9. Wszelkie wątpliwości i niejasności należy wyjaśnić z Projektantem.

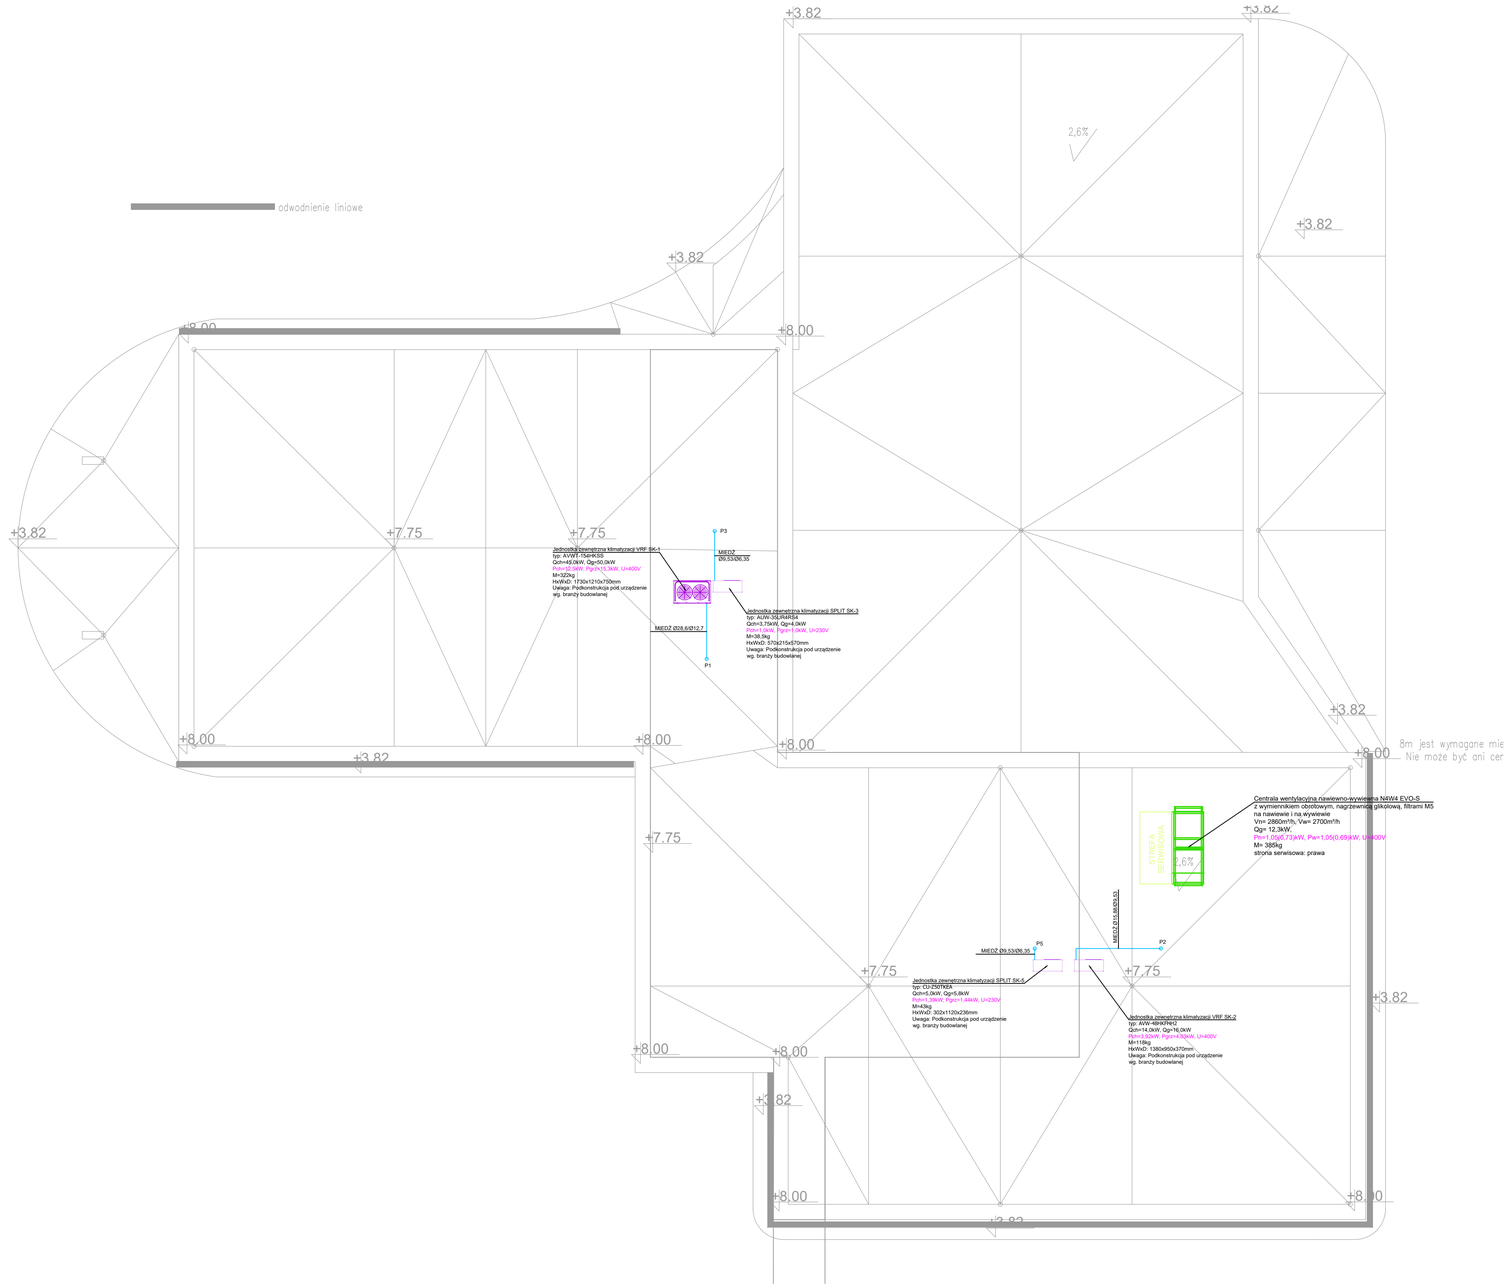

PRIMTECH Szymon Kita tel: 506-340-000 www.primtech.pl	Funkcja	Imię i nazwisko	Nr uprawnień / Podpis
	Projektował:	mgr inż. Łukasz Stachoń	SLK/4318/PWOS/12
	Sprawdził:	mgr inż. Dawid Krabus	SLK/E310/PWBS/16
	Opracował:	mgr inż. Elżbieta Pęcak	–
		mgr inż. Piotr Wyrsz	–
	Lokalizacja:	PRUDNIK; ULICA KOLEJOWA; DZIAŁKI: 2840/271; 1403/271; 1404/271; 1220/255; 1221/255; 2838/232; 2835/235; 996/245; 1171/245; 1173/235; 1169/243; 1175/235; 2836/235; 2837/235; 1178/255; 2839/232; 2841/271; 1222/280; 1175/235; 1176/235; 236	
	Nazwa projektu/Obiekt:	PRZEBUDOWA STADIONU MIEJSKIEGO PRZY ULICY KOLEJOWEJ W PRUDNIKU	
Inwestor: GMINA PRUDNIK UL. KOŚCIUSZKI 3 48-200 PRUDNIK	Nazwa rysunku:	BUDYNEK KLUBOWY RZUT DACHU– INSTALACJA KLIMATYZACJI	
	Faza proj:	PROJEKT TECH / WYK	Nr rysunku: S–06 / Nr egz.:
Data: październik 2022 r.	Skala:	1:100	

Korzystanie z rozwiązań technicznych zawartych w niniejszym projekcie, w zakresie przekraczającym ustalenia umowy, na opracowanie dokumentacji, wymaga pisemnego zezwolenia PRIMTECH Szymon Kita

A1