

LEGENDA:

temperatury pomieszczenia, temp. obl.,  
zapotrzebowanie na ciepło

grzejnik stalowy, płytowy  
dolnozasilany

## Hydration

przewody instalacji CO – zasilenie urządzeń z rozdzielaczy

- prowadzenie w warstwie ocieplenia posadzi

przewody instalacji co – zasilanie rozdzielac

- prowadzenie w warstwie ocieplenia posadzk

przewody instalacji CO – zasilenie rozdzielaczy OP

przewody instalacji c.o. – netle 0 p

```
przewody :: [a] -> [a]
przewody = concatMap
```

przewody

nr podłogi grzewczej, powierzchnia

podłogi grzewczej, rozstaw,

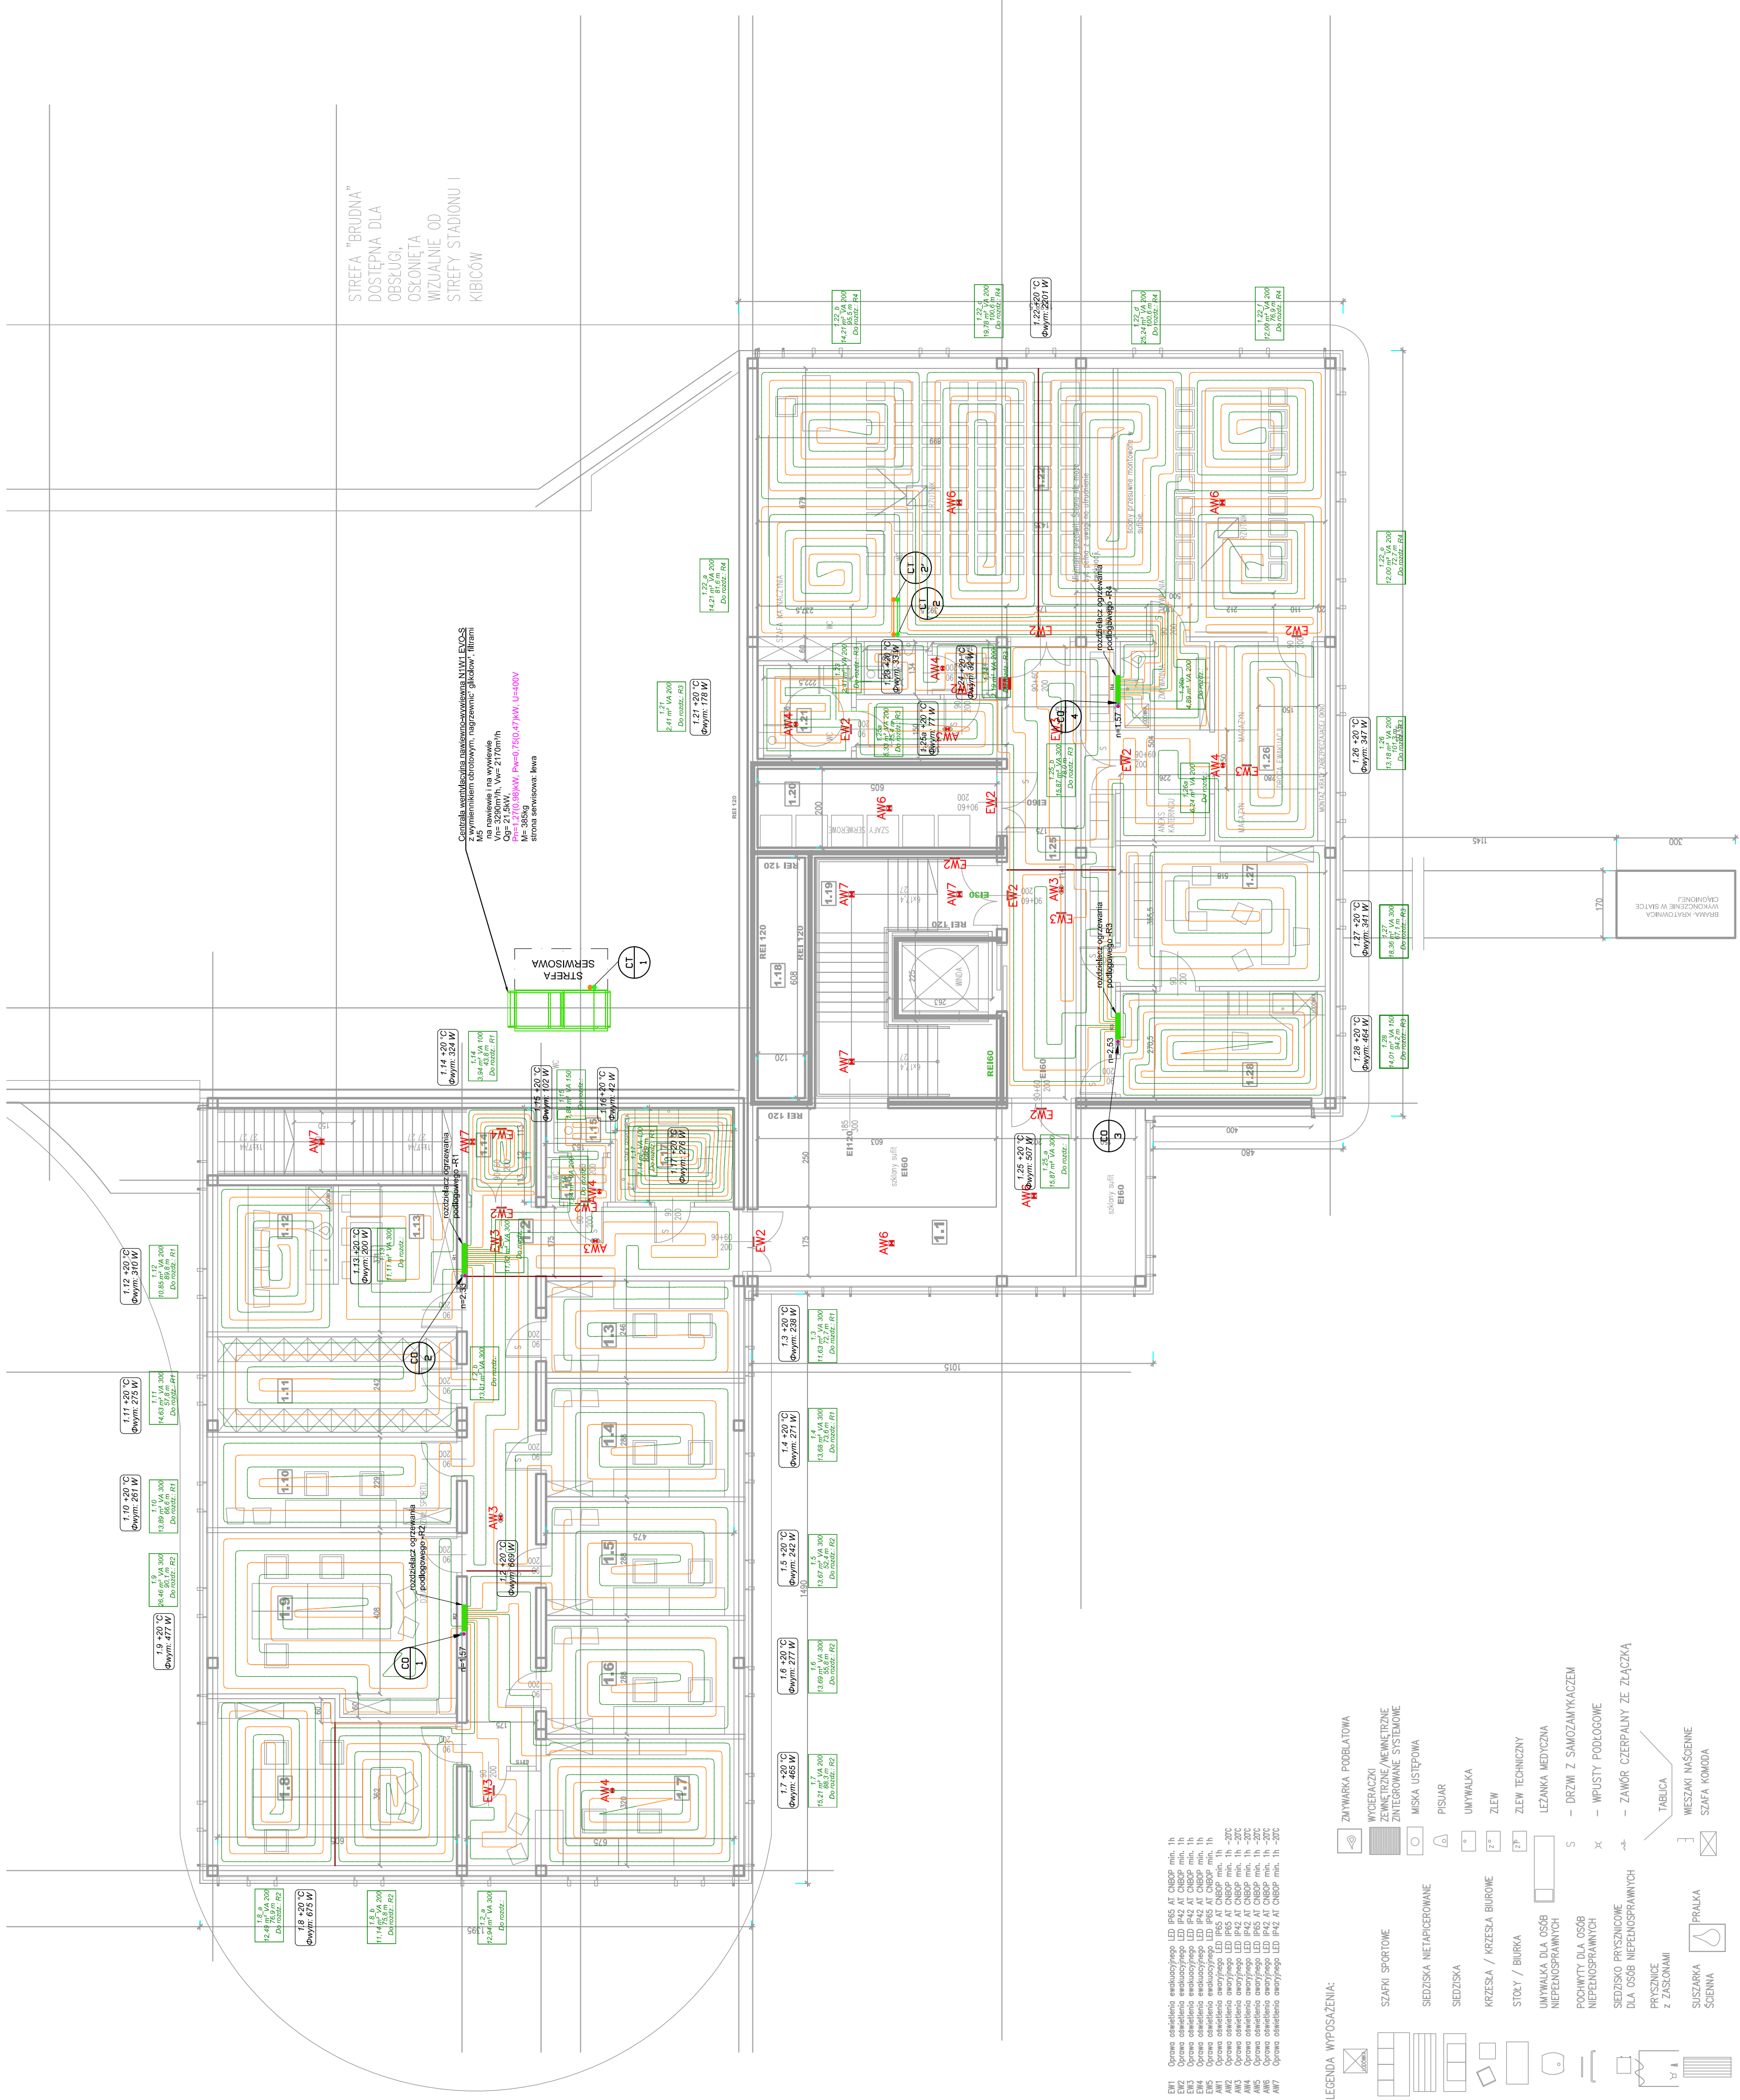
Wzrost i rozwój

—0307101007

number / number

UWAGA:

1. Rozpatrywano łącznie z opisem technicznym, pozostałymi rysunkami (wod – kan, wentylacja i elektryczne) oraz opracowaniami branżowymi.
2. W najniższych miejscach na instalacji zabudowaw zawory spustowe, w najwyższych odpowietrzniki automatyczne.
3. Główne przewody rozdzielnicze instalacji c.o. prowadzić ze spadkiem 0,3 % w kierunku źródła.

[illegible]